


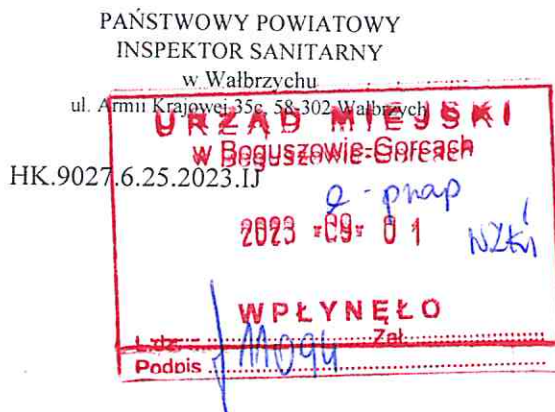

Wałbrzych, dnia 1 września 2023 r.

Burmistrz Boguszoza-Gorc
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce

Dotyczy: zanieczyszczenia wody pitnej w kranach w sieci wodociągowej w II Kuźnicach Świdnickich

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 30 sierpnia 2023 r., znak: WZKŚ.7021.8P.2023, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu informuje:

1. Pismem z dnia 31 sierpnia 2023 r. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – podmiot zarządzający ujęciem wody w Kuźnicach Świdnickich – poinformował o podwyższonych wartościach parametrów fizykochemicznych wody u odbiorców II Kuźnic Świdnickich. Zgodnie z przekazaną informacją zarządca podjął bezzwłocznie działania naprawcze w celu przywrócenia jakości wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym.
2. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu pozostają w stałym kontakcie z zarządcą wodociągu w celu monitorowania zaopatrzenia w wodę odbiorców w Kuźnicach Świdnickich.
3. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przedłożyło w dniu 1 września 2023 r. wyniki badań próbek wody przeprowadzonych w dniach 31 sierpnia 2023 r. i 1 września 2023 r. w wielu punktach sieci wodociągowej w Kuźnicach Świdnickich i na ujęciu w kierunku parametrów fizykochemicznych (barwa, mętność, żelazo, mangan) oraz sprawozdania z badań mikrobiologicznych (bakterie gr. coli, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens).
4. Po zakończeniu prowadzonych przez zarządcę działań naprawczych przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu w dniu 5 września 2023 r. pobiorą próbki wody z sieci wodociągowej w Kuźnicach Świdnickich w celu oceny ich skuteczności oraz sprawdzenia, czy woda nadaje się do spożycia przez konsumentów.

Na podstawie przedłożonych wyników badań próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu stwierdza, że woda w sieci wodociągowej w Kuźnicach Świdnickich nadaje się warunkowo do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznych żelaza i manganu.

W wodzie stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznych żelaza i manganu określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla żelaza i manganu nie proponuje się zalecanej wartości parametrycznej w oparciu o kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia. Najwyższe dopuszczalne stężenie w wodzie ustalone zostało ze względów eksploatacyjnych w celu zapobiegania odkładaniu się osadów w systemie dystrybucji wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wałbrzychu
Małgorzata Bąk

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych
2. aa