



SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

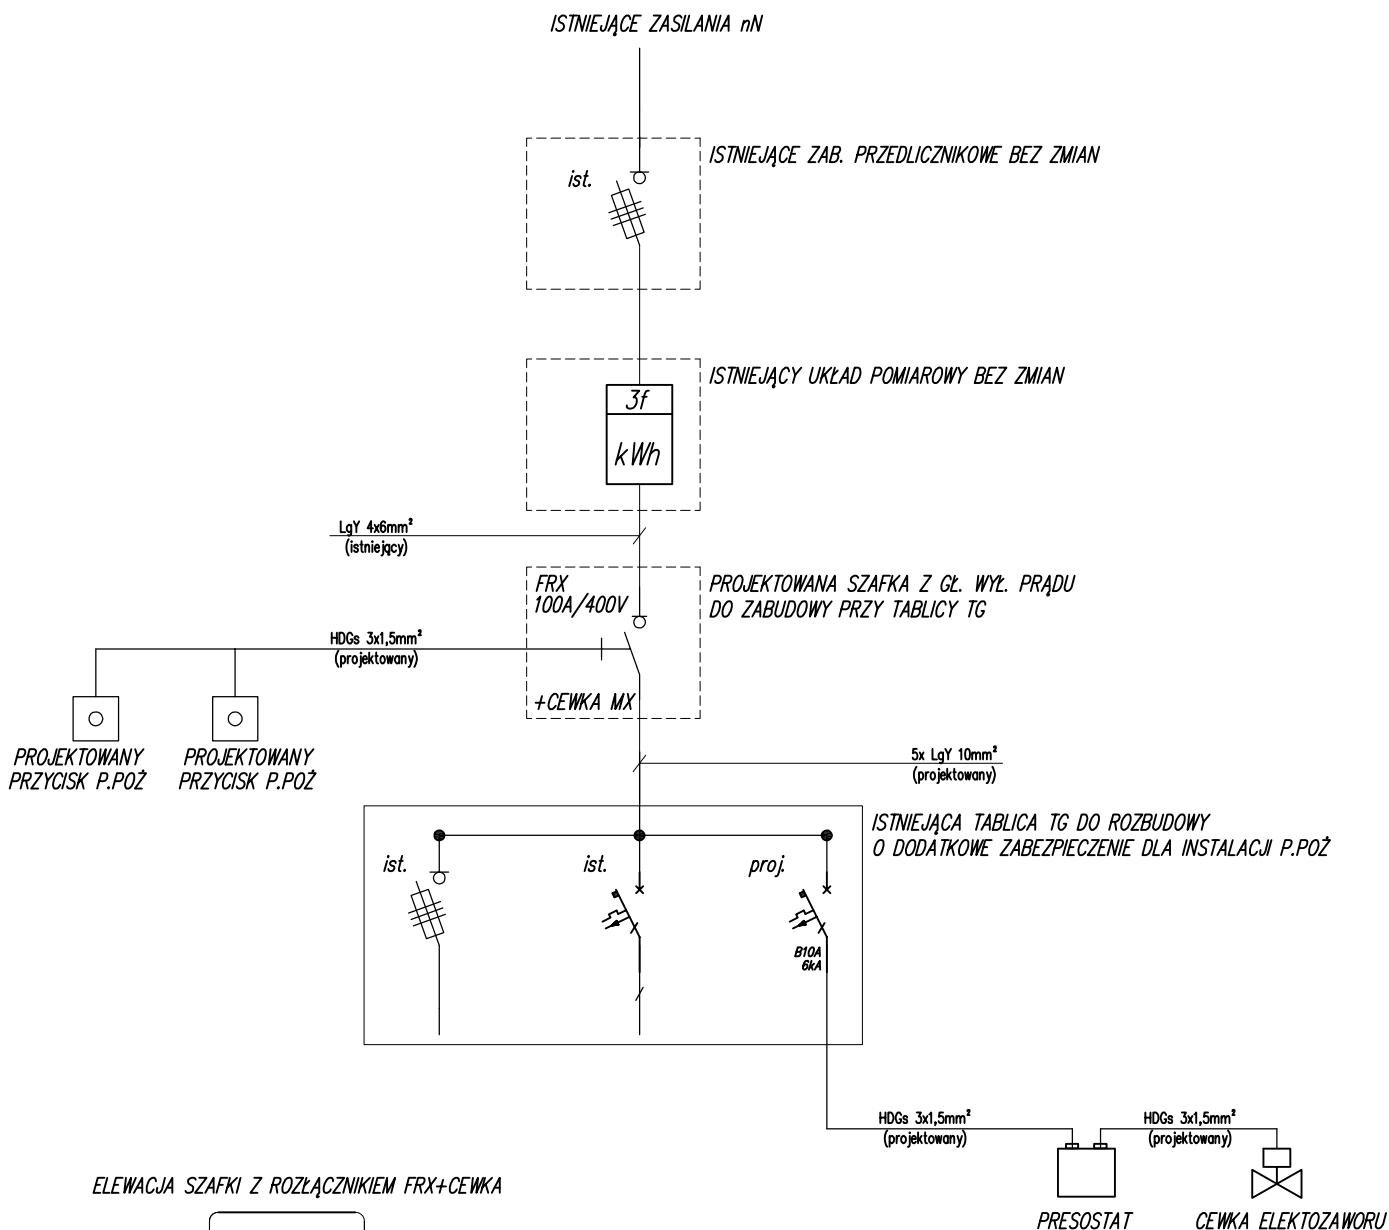

Podłączenie presostatu i cewki elektrozaworu

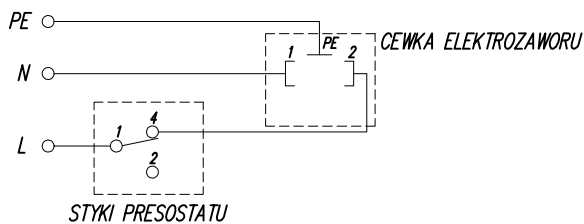

1-4 – podawane napięcie na cewkę (zawór otwarty)
1-2 – brak napięcia na cewce (zawór zamknięty)



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69

Nazwa zadania:	Budowa instalacji hydrantowej w budynku administracji publicznej tj. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Boguszowie Gorcach przy ul.Szkolnej 4		
Inwestor:	Gmina Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce		
BRANŻA:	instalacje elektryczne		
PROJEKTANT:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Adam Hołysz	NBGP.V 7342/3/20/96	Podpis:

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Data:	05.2015r.	Stadium:	PB	Skala:	—	Nr rysunku:	3/I E
-------	-----------	----------	----	--------	---	-------------	-------

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, kopiowany, rozpowszechniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej