




SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

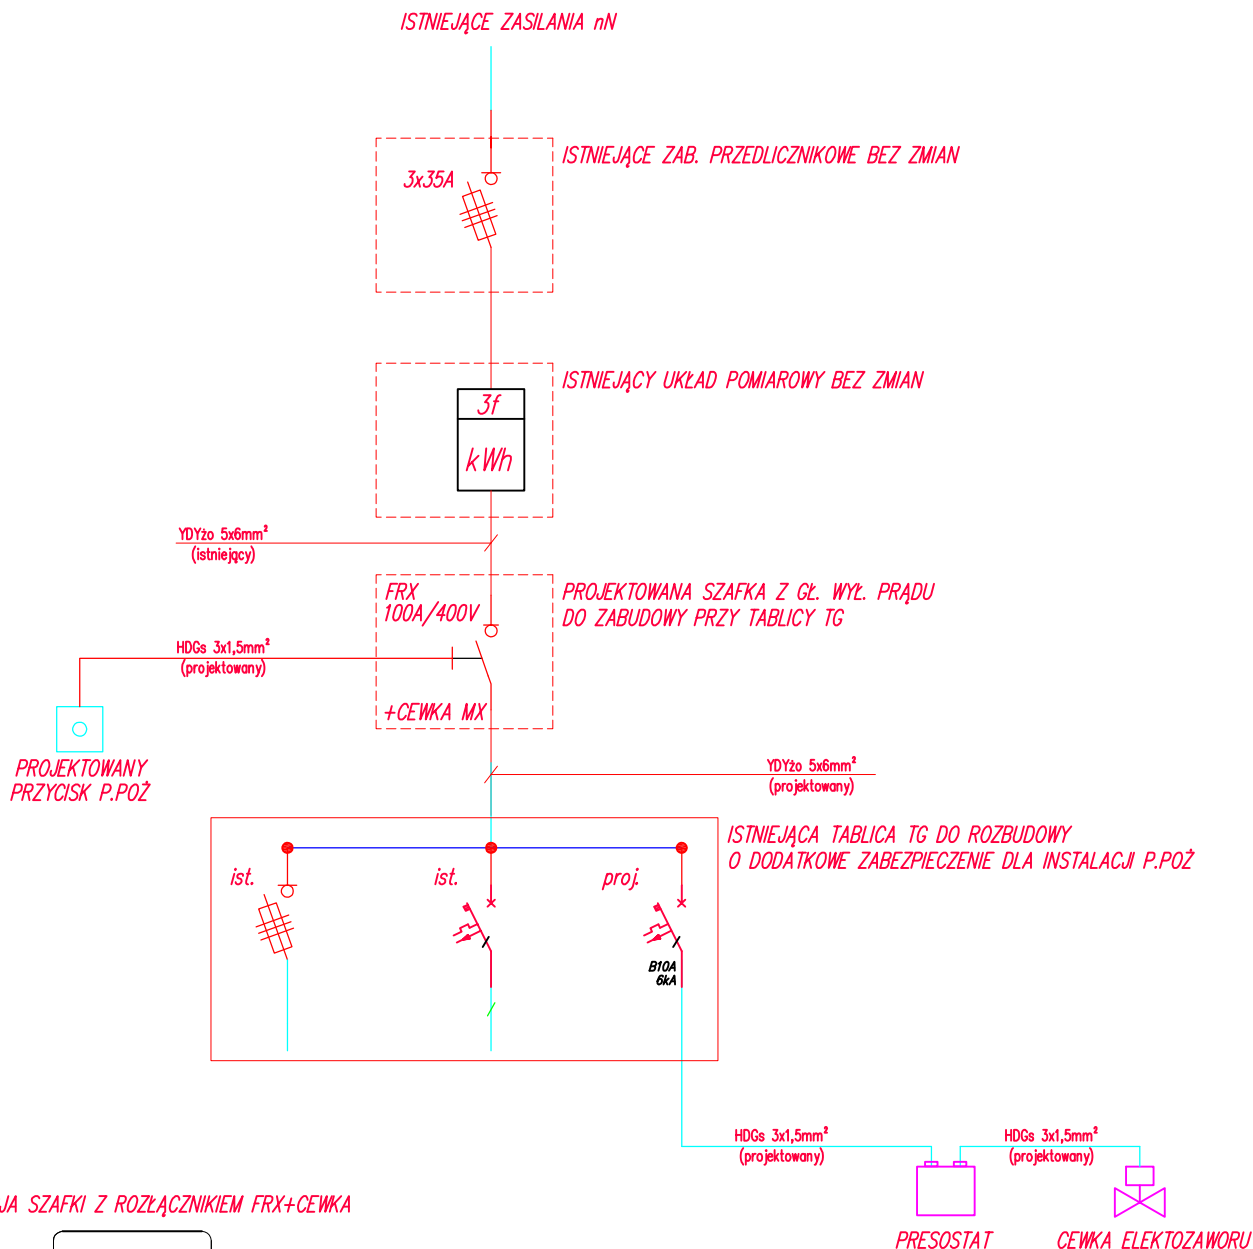

ELEWACJA SZAFKI Z ROZŁĄCZNIKIEM FRX+CEWKA



Podłączenie presostatu i cewki elektrozaaworu

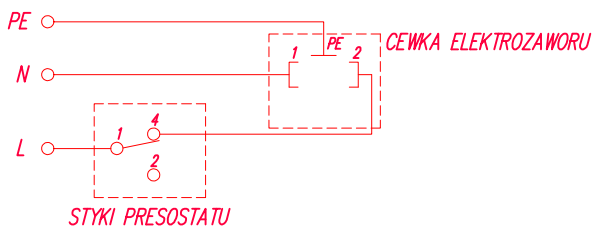

1-4 - podawane napięcie na cewkę (zawór otwarty)

1-2 - brak napięcia na cewce (zawór zamknięty)

				ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszków-Gorce tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69	
Nazwa zadania:		Budowa instalacji hydrantowej w budynku administracji publicznej tj. Przedszkolu Publicznym nr 3 w Boguszowie Gorcach przy ul. Kolejowej 49			
Inwestor:		Gmina Boguszków-Gorce Plac Odrodzenia 1 58-370 Boguszków-Gorce			
BRANŻA: instalacje elektryczne					
PROJEKTANT:		mgr inż. Przemysław Jaromin		157/DOŚ/03	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Adam Hołysz		NBGP.V 7342/3/20/96	Podpis:
NAZWA RYSUNKU					
SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO					
Data:		Stadium:		Skala:	Nr rysunku:
05.2015r.		PB		—	3/IE
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komunikat, bez pisemnej zgody firmy projektowej					